



PRZYCISK PDP-SG-2P ver.2

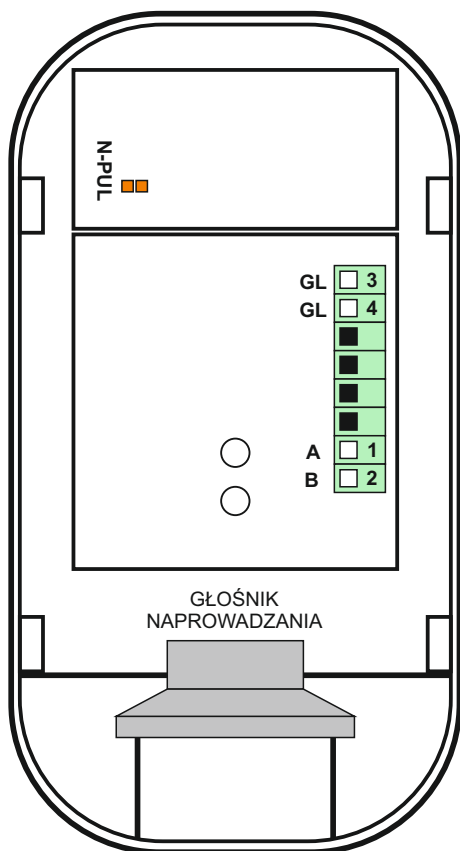

wyprowadzenia
PDP-SG-2P

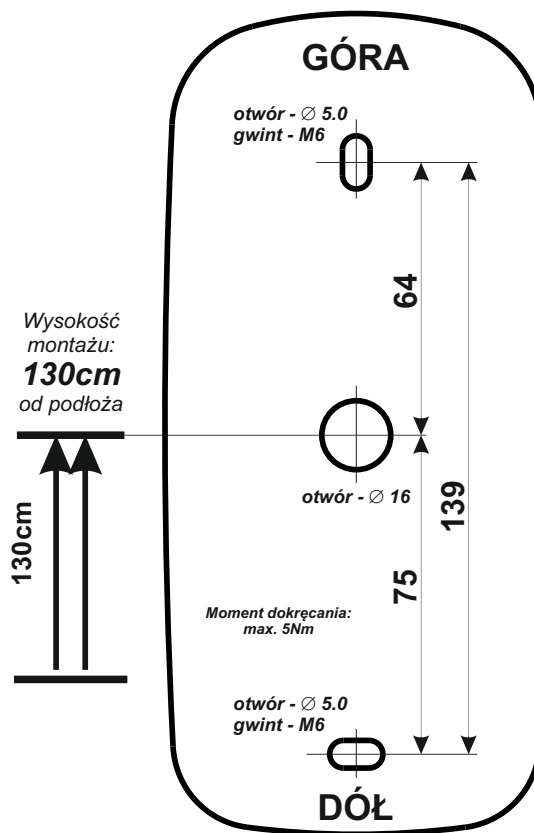


montaż
PDP-SG-2P

Uwaga:

sterownik sygnalizacji świetlnej podłączamy bezpośrednio do modułu PDP-MWW, natomiast zaciski A i B w przycisku służą wyłącznie do komunikacji z modułem PDP-MWW i nie można ich wykorzystać do innych celów.

Oznaczenie	Numer przewodu	Funkcja
GL	3	zacisk podłączenia dla głośnika (8Ω, 2W) - wyprowadzenie nr 11 modułu SA-5
GL	4	zacisk podłączenia dla głośnika (8Ω, 2W) - wyprowadzenie nr 12 modułu SA-5
A	1	zacisk podłączenia modułu PDP-MWW - wyprowadzenie nr 1
B	2	zacisk podłączenia modułu PDP-MWW - wyprowadzenie nr 2

Schemat elektryczny przycisku



N-PUL - zwora wyłączania pulsowania podświetlenia napisu:
punkty zwarte - podświetlenie bez pulsowania
punkty rozłączone - podświetlenie z pulsowaniem

CE
PN-EN 50293

